

令和


[Redacted]

工事

水圧試験結果報告書

1工区・1-1工区・1-2工区・1-3工区・1-4工区・2工区・2-1工区・2-2工区・2-3工区

試験圧力 0.75Mpa / 試験時間 24時間 /

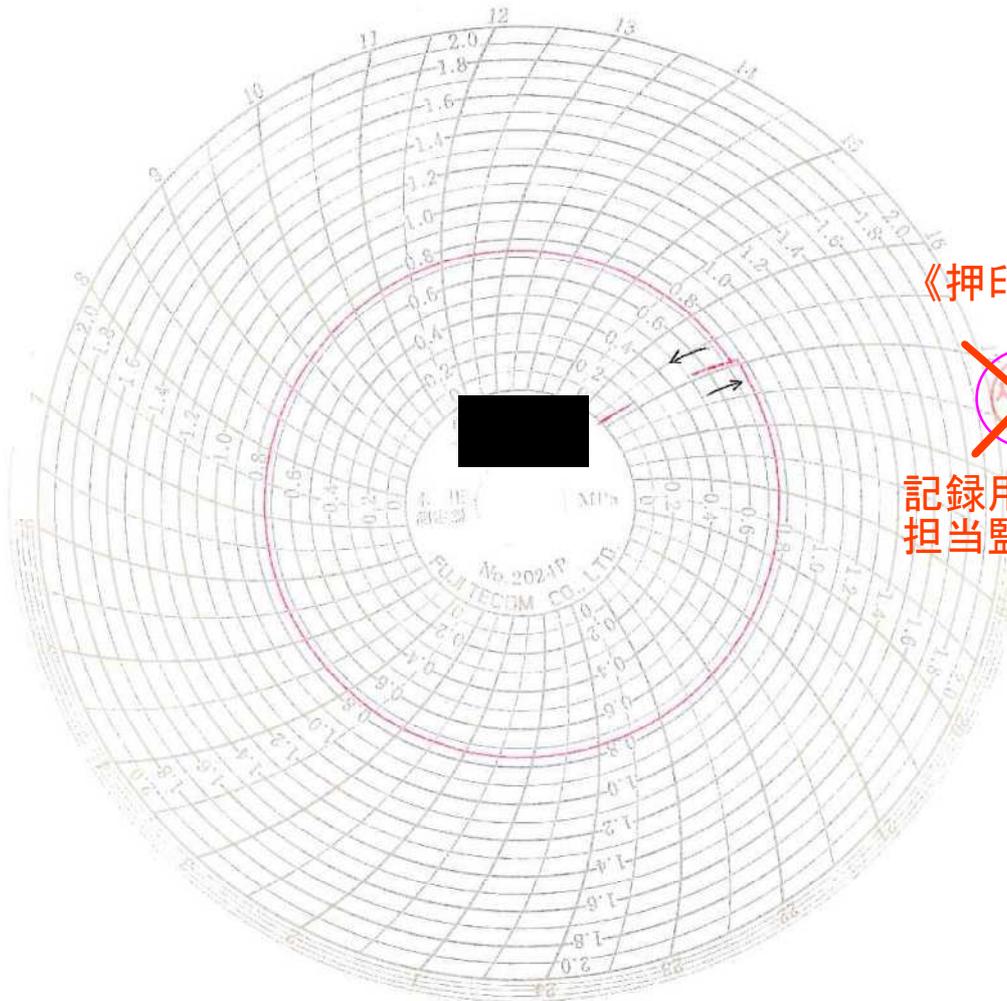

《押印廃止》

記録用紙の
担当監督員確認印

※水圧試験記録紙をデータで提出する。

水圧試験結果記録				
試験開始		試験終了		下限値
日時	測定値	日時	測定値	
[Redacted]	0.75Mpa /	[Redacted]	0.72Mpa /	0.68Mpa

FAX 437-7928

工事発注課 水道工事課 北部上下水道課 天竜上下水道課 その他()(注) にチェックをつける

洗管水水質検査依頼書

当課発注工事について、下記のとおり、水質検査を依頼します。

記

検体搬入 予定日時	検体名 (工番及び工事名)	検体搬入者 (会社名及び氏名(TEL))	工事発注課 担当者
○月○日 ○:○○	令和○○年度水○第○○号 ○○町地内配水管改良工事	○○水道(株) 浜松太郎(000-0000)	水道一郎

- ★工番、工事名、持ち込み人会社名及び氏名、発注者名、担当者名は必ず記入して下さい。
- ★前日又は当日の9時までに発信して下さい。緊急の場合は、FAXなしでも受付します。
- ★浜松市上下水道部発注の工事に限りします。

工事発注課

浄水課

洗管水水質検査結果書

依頼検体の検査結果を、下記のとおり通知します。


記

検査項目	検査結果	水道水質基準	検査印
pH		5.8~8.6	
色度(度)		5以下	
濁度(度)		2以下	
臭気		異常でないこと	
残留塩素 (mg/L) (参考)		0.1以上	

 ~~情報共有システムの場合、以下確認等はシステム決裁による。(※適用の際は口欄へし点を入力)~~

確認印の押印を廃止

工事発注課担当者確認印

~~年 月 日~~

※検査印済の洗管水水質検査結果書をデータ提出(メール)

添付資料 2

自記圧・洗管水水質検査報告書のコアから決裁イメージ図(ASP以外)

